


แบบร่าง คสล.

มาตรฐาน 1:10

เหล็กหนา 6 มม. ขาวตลอด

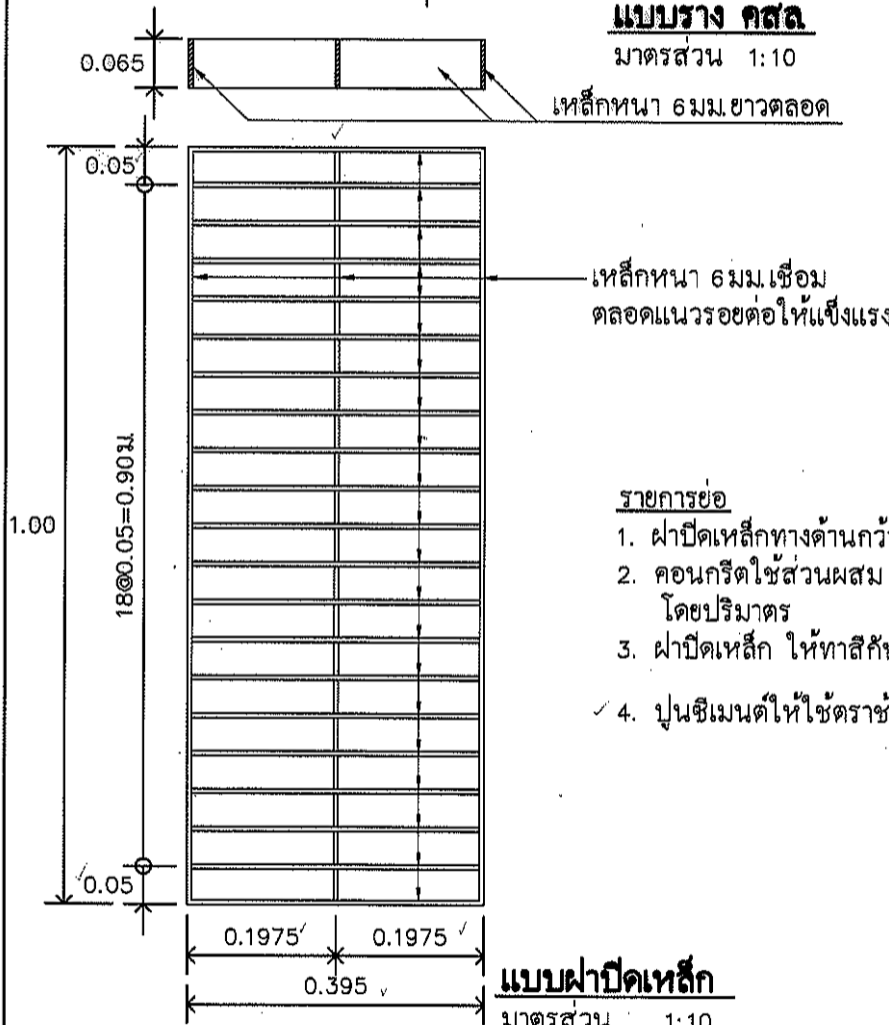

เหล็กหนา 6 มม. เชื่อม
ตลอดแนวรอยต่อให้แข็งแรง

รายการขอ

1. ฝาปิดเหล็กทางด้านกว้าง ใช้เหล็กขาวตลอด ตัดต่อทางยาว
2. คอนกรีตใช้ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน 1:2:4 โดยปริมาตร
3. ฝาปิดเหล็ก ให้ทำสีกันสนิมทาหีบ 2 ครั้ง
- ✓ 4. ปูนซีเมนต์ให้ใช้ตราช้าง ตราพญานาคเขียว หรือตราเพชร

แบบฝาปิดเหล็ก

มาตรฐาน 1:10

<p>กองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบงานโยธา</p>	<p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>ใช้แทนแบบ IB1-015/240014 ถูกแทนโดยแบบ _____ เขียนเสร็จวันที่ 4 เม.ย. 2554 แก้แบบวันที่ _____ มิติเป็น _____ เมตร มาตราส่วน _____ 1:10</p>
<p>ผู้เขียน ประชยพัช วงศ์รักษ์ สถาปนิก _____ วิศวกร _____ หัวหน้าแผนก _____ ผู้อำนวยการกอง _____ ผู้อำนวยการฝ่าย _____</p>	<p>แบบร่าง คสล. ฝาปิดเหล็ก กว้าง 0.30 ม.</p>	<p>แบบเลขที่ IA5-A4/52219 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น</p>
<p>อ. ฝ. อย. ปฏิบัติการแทน ผ.ว. _____</p>		